


2"一齊開放閥 DV-F-50A

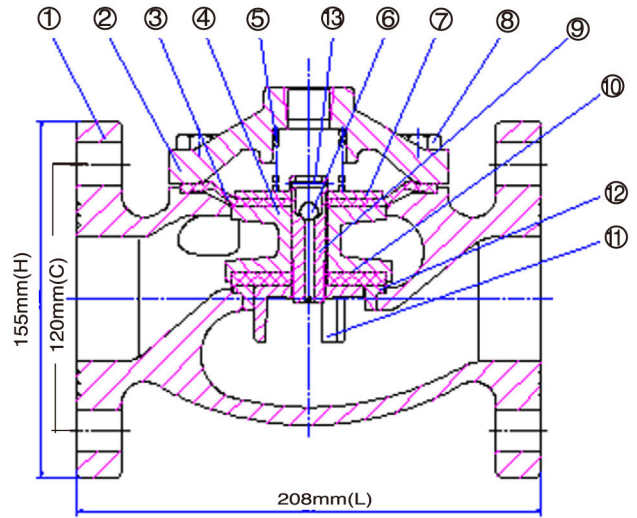

產品簡介

- DV-F-50A一齊開放閥式裝配在固定式濕管道之泡沫消防設備系統上，一齊開放閥之開放區與數個水霧頭或泡沫噴頭，構成一放射區域，火發生初期，一齊開放閥壓差區連接之感知洒水頭應感應而破裂，密閉區水壓因壓差區壓力降低將閥芯抬起，急速將水或泡沫液流至水霧頭或泡沫噴頭，集體放出水霧或泡沫液，即所謂一齊放射。
- 經消防署審核認可


使用場所

DV-F-50A一齊開放閥使用於開放式之洒水、水霧及泡沫系統中之控制節點。當有火警狀況發生時，起動電磁閥(感知洒水頭)或可用手動方式，打開一齊開放閥所控制之區域中數個裝置集中滅火，並可配合警報逆止閥發出報警訊號以及電信訊號可以更詳細了解火災區域，及時予以搶救或疏散。

材料表

序號	件名	材料	序號	件名	材料
1	閥體	FC200	9	閥桿	黃銅
2	閥蓋	FC200	10	閥瓣	B II 714
3	彈性密封圈	B II 714	11	導向體閥蕊	黃銅
4	閥蕊	FC200	12	閥座	BC 6
5	彈簧	SUS 304	13	閥桿銅棒	黃銅
6	銅螺母	黃銅	14	不鏽鋼珠	SUS 304
7	鋁墊片	AL	15	銘牌	AL
8	螺栓	SS 400			

壓力損失曲線圖

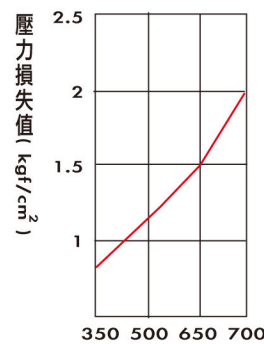

設計規格

型號	DV-F-50A
連接方式	法蘭式
安裝方式	水平/垂直兩用
最大使用壓力	14 kgf/cm ²
測試壓力	20 kgf/cm ²
使用壓力範圍	1.5-14kgf/cm ²

法蘭總括尺寸 (單位mm)

尺寸	型號	C	L	H
2"	DV-F-50A	120	208	155

◎產品規格、尺寸若有誤，請以實物為準。



消防機具器材及設備型式認可書

登錄機構：財團法人中華民國消防技術顧問基金會

機構地址：桃園市蘆竹區南山北路2段116號

發文日期：中華民國108年3月27日

發文字號：108中消技字第053401號

一、申請人基本資料：

(一) 公司(商業)名稱：維和消防企業有限公司

(二) 統一編號：34597210

(三) 所在地：新北市板橋區長江路1段109之1號

(四) 負責人：黃國清

二、認可依據：消防法第12條

三、有效期限：自108年8月27日起至113年8月26日止

四、認可項目：型式認可展延

五、認可內容：

型式認可編號	DV-B9801	設備名稱	一齊開放閥
廠牌	ANEN	型號	DV-F-50A
型式種類	減壓型	標稱口徑	50A
標稱壓力 (配管連接部)	10K	使用壓力範圍 (kgf/cm ²)	1.5~14
最大使用流量(L/min)	700	最大使用流量之 等價管長(m)	20.20
安裝方向	垂直水平兩用	產地	大陸、越南
適用範圍	供消防用自動撒水設備、水霧滅火設備及泡沫滅火設備使用		

六、輕微變更內容：無

七、注意事項：

(一) 應依一齊開放閥認可基準規定，以不易磨滅方法標示必要事項。

(二) 型式認可之有效期限屆滿前6個月起之5個月內得申請展延。

(三) 產品之型式如有部分變更時，應檢附型式變更申請書，註明與原型式相異部分，依規定申請變更。

(四) 本項產品應依規定申請個別認可，並於產品本體上附加認可合格標示。

財團法人中華民國消防技術顧問基金會